




2019

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И ПОКВАРТИРНЫЙ УЧЁТ ЭНЕРГOREСУРСОВ

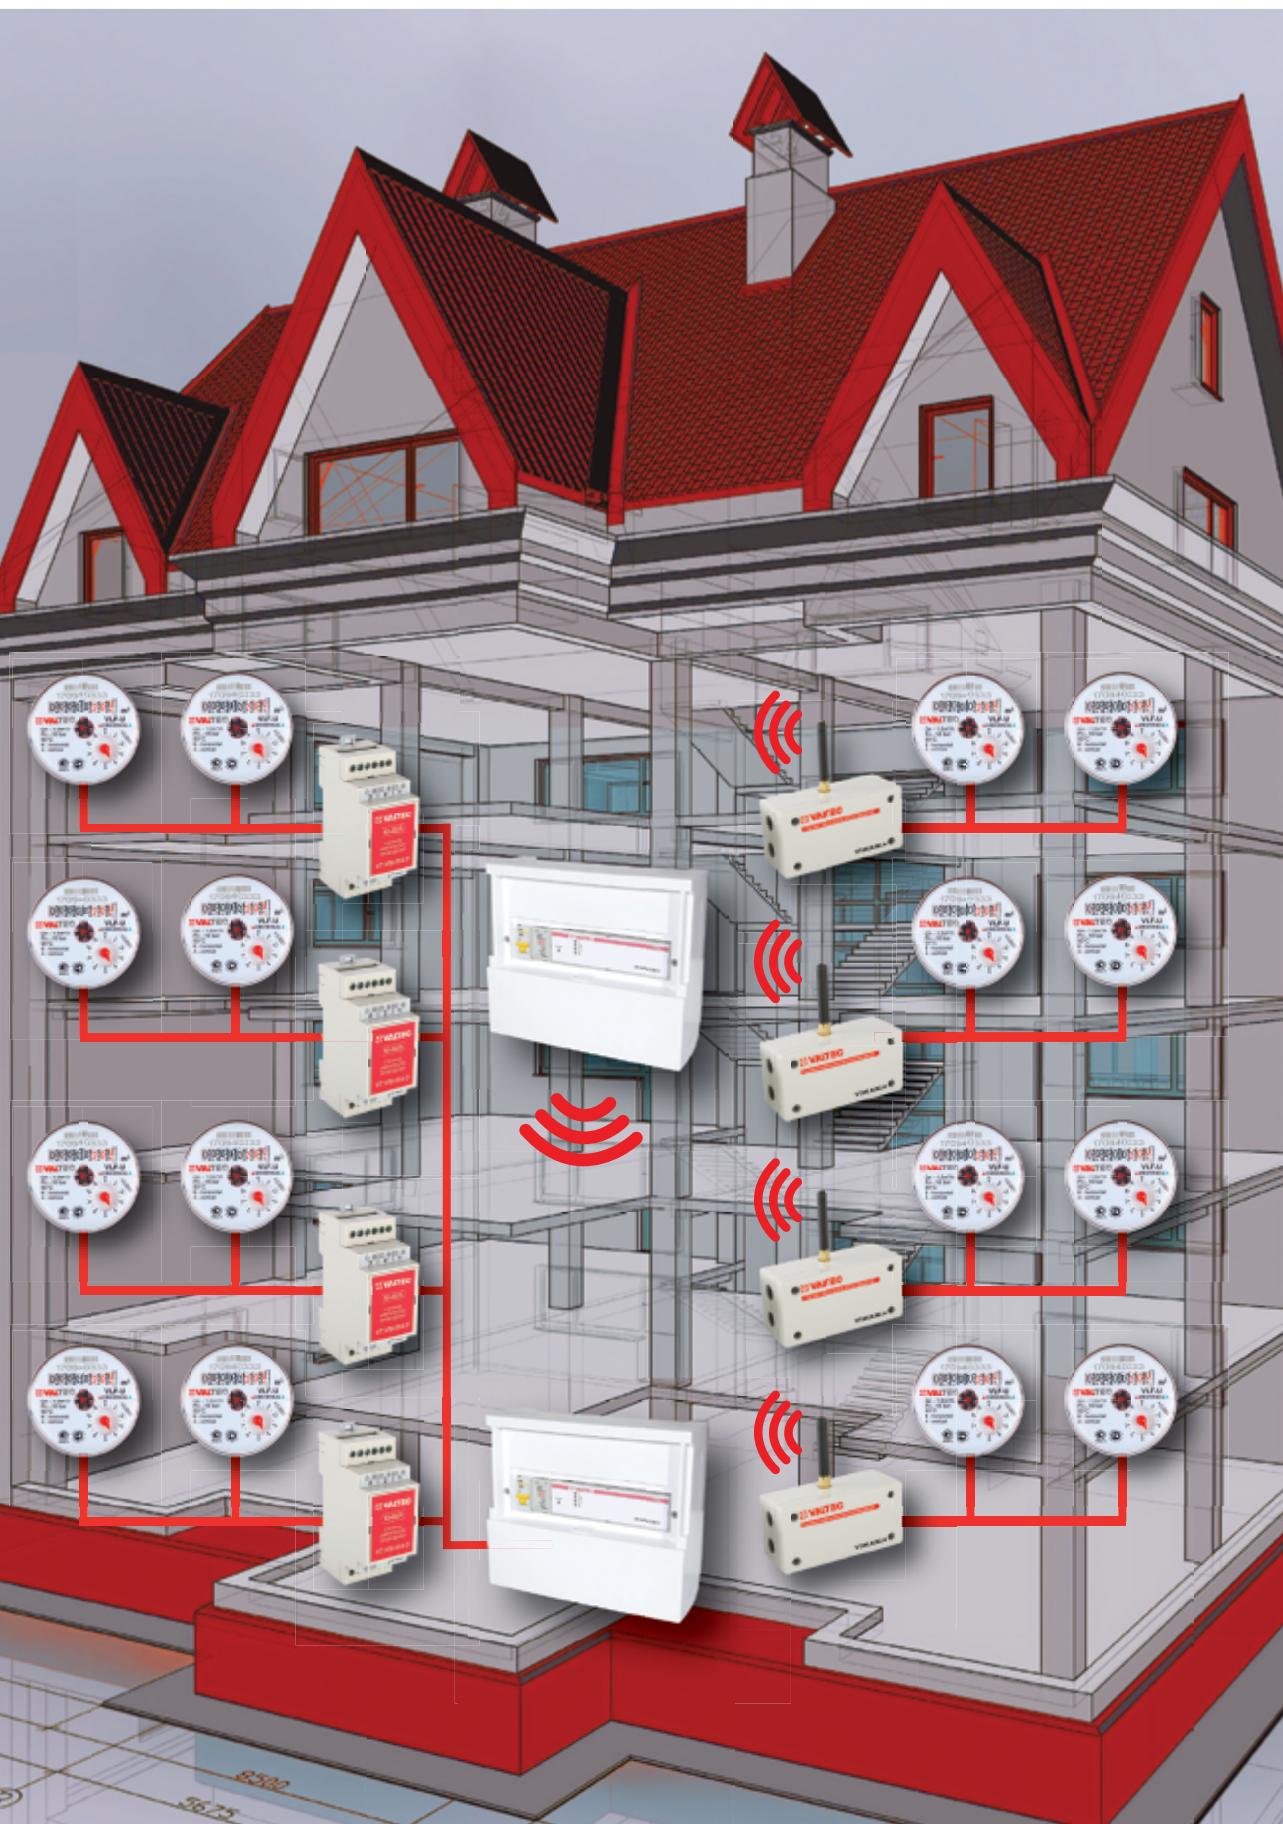

www.valtec.ru



ПОКВАРТИРНЫЙ УЧЁТ ЭНЕРГОСУРСОВ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Актуальность	2
2. Преимущества.....	3
3. Требования к системам	3
4. Виды предлагаемых рынком систем, их преимущества и недостатки	4
5. Решения VALTEC для многоквартирных жилых домов.....	6
5.1. Проводная система АСКУЭР VALTEC SPUTNIK.....	7
5.2. Беспроводная система АСКУЭР VALTEC SPUTNIK	12
5.3. Программный комплекс VALTEC SPUTNIK	19
6. Решение VALTEC для одноквартирных жилых домов	20
6.1. Возможности	20
6.2. Работа с программой	21

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Квартирные станции VALTEC для отопления и водоснабжения.....	22
2. Этажные узлы VALTEC для отопления и водоснабжения.....	23
3. Он-лайн программа подбора этажных узлов.....	24
4. Примеры реализации комбинированной системы диспетчеризации	26
5. Пример расчета стоимости диспетчеризации многоквартирного дома	28
6. Услуги, предлагаемые VALTEC	29



АКТУАЛЬНОСТЬ

Курс правительства на обязательную организацию поквартирного учета всех потребляемых ресурсов (воды, тепловой энергии, газа и электроэнергии) обозначен окончательно и бесповоротно.

см.статью 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 16.01.2019).

Это значит, что нагрузка на всех участников процессов поставки, потребления, учета и оплаты ресурсов существенно возрастает, также как и вероятность ошибок (случайных и умышленных) при ручной обработке данных квартирного учёта.

Исключить влияние человеческого фактора на достоверность передаваемой информации и обеспечить единовременность и своевременность её сбора можно только путём оснащения всех приборов устройствами дистанционной передачи данных, объединённых в единую автоматизированную систему контроля у учета энергоресурсов (АСКУЭР). Создание таких систем также предусмотрено законодателем.

см. Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции от 31.12.2017, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2018)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов, охватывающая квартирные приборы учёта позволяет:

- исключить влияние человеческого фактора на достоверность показаний счетчиков ресурсов;
- выполнять автоматизированное внесение данных поквартирного учета в систему 1С или аналогичную бухгалтерскую программу;
- обеспечить передачу данных в расчетно-кассовые центры для выставления абонентам счетов за потребленные ресурсы;
- своевременно получать оповещения о появлении внештатных ситуаций (аварии; несанкционированное вмешательство в работу счетчиков; неисправность приборов учёта);

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ

Наиболее подробно требования к построению и устройству автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов изложены в документе:

СП 256.13258.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Раздел 18 «Основные технические требования к автоматизированным системам контроля, учёта и управления»

Ниже приведены некоторые из этих требований:

- АСКУЭР следует выполнять, как правило, на базе программного обеспечения отечественных производителей (п.18.1.3);
- АСКУЭР должна обеспечивать (18.2.3):
 - поквартирный коммерческий учёт электроэнергии в многотарифном режиме; водопотребления (горячей и холодной воды); газопотребления; теплопотребления;
 - дистанционный многотарифный коммерческий учёт и достоверный контроль потребления ресурсов;
 - автоматизированный расчет потребления и возможность выписки электронных счетов абонентов для оплаты потребленных энергоресурсов;
 - внутриобъектовый баланс поступления и потребления энергоресурсов для выявления очагов несанкционированного потребления;
- Устройства приёма и передачи данных должны обеспечивать :
 - хранение в энергонезависимой памяти измерений (вычислений) каждого параметра учёта. Глубина архива должна составлять не менее полутора лет, а срок хранения информации составлять не менее 18 месяцев (п.18.4.5.3);
 - возможность перезаписи данных с домового устройства на автономные носители информации (п.18.4.5.4);
 - наработку на отказ не менее 15000 часов со сроком службы не менее 12 лет (п.18.4.8).

ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЫНКОМ СИСТЕМ, ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Предлагаемые на российском рынке АСКУЭР можно разделить на два основных типа – проводные и беспроводные. Каждая из этих систем обладает своими преимуществами и недостатками, которые надо учитывать при выборе решения для конкретного объекта.

Проводные системы

К проводным относятся те системы, которые производят сбор данных на нижнем уровне непосредственно по проводам. Причем передача на более высокий уровень диспетчеризации может осуществляться, как по проводной, так и по беспроводной связи.

Нижний уровень АСКУЭР – это передача данных от приборов учета на концентраторы, промежуточные повторители или усилители сигналов, верхний уровень – это передача данных с концентратора на сервер и далее на диспетчерский пункт или мобильное приложение абонента.

На сегодняшний день самыми распространеными интерфейсами проводной передачи информации являются интерфейсы RS-485, RS-232, M-Bus, CAN.

Применение того или иного интерфейса связи в АСКУЭР обусловлено техническими возможностями прибора учёта. К примеру, общедомовые тепловычислители, как правило, снабжаются интерфейсами RS-485 или RS – 232, электросчетчики - RS-485, CAN, квартирные теплосчетчики- M-Bus или RS-485. Задача проектировщика состоит в том, чтобы выбрать один основной интерфейс, который сможет обслуживать все имеющиеся приборы, что существенно упрощает компоновку концентраторов.

Интерфейс RS-232 используется чаще всего в общедомовых приборах учета и предназначен для передачи данных на небольшое расстояние (до 15 метров на скорости 115,2 кбит/с). В случае применения подобного интерфейса концентраторы и контроллеры располагают в непосредственной близости от конкретного прибора учета.

Интерфейс RS-485 применяется для скоростной передачи информации на большие расстояния (100 кбит/с на расстояние до 1200 м). Данный интерфейс задает стандарт передачи информации на физическом уровне, но не имеет собственного стандарта протокола передачи. В качестве такого стандарта используется M-Bus, либо ModBus RTU. Передача информации осуществляется по двум проводам типа «витая пара», по двум другим проводам осуществляется питание самого оборудования.

Интерфейс CAN получил более широкое распространение в приборах учета электроэнергии. Основным отличием от RS-485 в данном интерфейсе является наличие собственного стандартизированного протокола. Передача данных осуществляется на достаточно низкой скорости (50 кбит/с), но максимальная длина линии при этом составляет 1600 метров. Стоимость приёмопередающего оборудования интерфейса CAN значительно ниже по сравнению с RS-485.

Интерфейс M-Bus интересен тем, что передача информации и питание самих приборов осуществляется по двум проводам, при этом максимальная длина линии составляет 1000 метров при скорости передачи данных 9,6 кбит/с. Данный интерфейс удобен для монтажа, так как полярность подключения соблюдать необязательно, а применение только двухпроводной линии удешевляет стоимость проекта. Однако, каналообразующее оборудование сравнительно дороже оборудования для RS-485 и CAN.

Проводные системы сегодня – это самый распространенный способ построения системы АСКУЭР. Основными преимуществами являются надежность линии связи и высокая скорость передачи информации по сравнению с беспроводными системами. Проводные системы чаще всего применяются во вновь возведимых зданиях и сооружениях, а так же в уже построенных, если все приборы учета находятся в местах общего пользования. В случае, если приборы учета полностью или частично разнесены по квартирам в уже построенном доме произвести протяжку кабеля весьма затруднительно. В таких случаях актуальной становится беспроводная система диспетчеризации.

На практике может происходить нестабильная передача данных приборов учета, что влечет за собой необходимость установки дополнительных базовых станций.

Системы дальнего действия с использованием мобильных операторов связи. Передача данных в таких системах осуществляется по GSM/GPRS каналу с использованием SIM карты. Преимущество данной системы – стабильная передача информации в зоне покрытия. Недостаток – абонентская плата за пользование услугами мобильного оператора. Данная система актуальна для снятия показаний с общедомовых приборов учета, и не очень удобна для использования в квартирными приборами, так как на баланс управляющей компании ложится обслуживание большого количества SIM карт.

На практике очень редко когда удается прибегнуть к системе сбора данных только одного типа и одного способа передачи данных. Исходя из особенностей конкретного объекта, зачастую приходится применять комбинированные системы диспетчеризации, в которых используются, как проводные, так и беспроводные технологии. Идеальным решением является система, позволяющая собирать данные сразу по нескольким проводным интерфейсам и хотя бы одному беспроводному каналу связи, при этом передавать информацию на более высокий уровень как по GSM/GPRS каналу, так и по Ethernet соединению.

Беспроводные системы

В беспроводных системах передача информации на низком уровне осуществляется по беспроводному каналу связи. На сегодняшний день все технологии беспроводной передачи можно разделить на несколько типов:

Локальные системы или системы малого радиуса действия. Как правило, это передача информации на небольшие расстояния (15-50 метров). К таким системам можно отнести Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee. Задача подобных систем – передать информацию на локальный квартирный приемник. Приемник подключается к интернет сети и передает данные непосредственно на сервер. Подобные системы исключают необходимость протяжки проводов внутри квартиры, однако не являются полноценными беспроводными системами сбора данных, так как беспроводная связь осуществляется только в рамках одного – двух помещений. Чаще всего такие решения используют частные лица, которым необходимо создать комфортную систему сбора данных в квартире и на даче.

Системы среднего радиуса действия. Это стандартные радиосистемы с использованием частотной FSK модуляции на разрешенных частотах около 838 или 434 МГц. Данные системы получили широкое распространение, так как имеют достаточно высокую скорость передачи и сравнительно невысокое энергопотребление. Технология предполагает радиус действия 30 -100 м и в масштабах многоквартирных домов требует применения межэтажных усилителей сигнала, что приводит к удорожанию системы, но обеспечивает надежность передачи данных.

Системы дальнего радиуса действия. К данному типу можно отнести такие системы LPWAN, Lora, NB-IoT. Принцип действия подобных систем – увеличение радиуса действия за счет уменьшения скорости передачи данных, при этом система работает в узкополосном диапазоне порядка 100 Гц, на частоте около 838 МГц. Информация с приборов учета поступает непосредственно на базовую станцию, расположенную на некотором расстоянии от самого объекта. Преимуществами системы является большой радиус действия (от 1 до 10 км) и сравнительно невысокая стоимость оборудования. К недостаткам следует отнести следующий фактор: при большом радиусе действия в условиях городской застройки сложно оценить степень прохождения радиосигнала.

РЕШЕНИЯ VALTEC ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

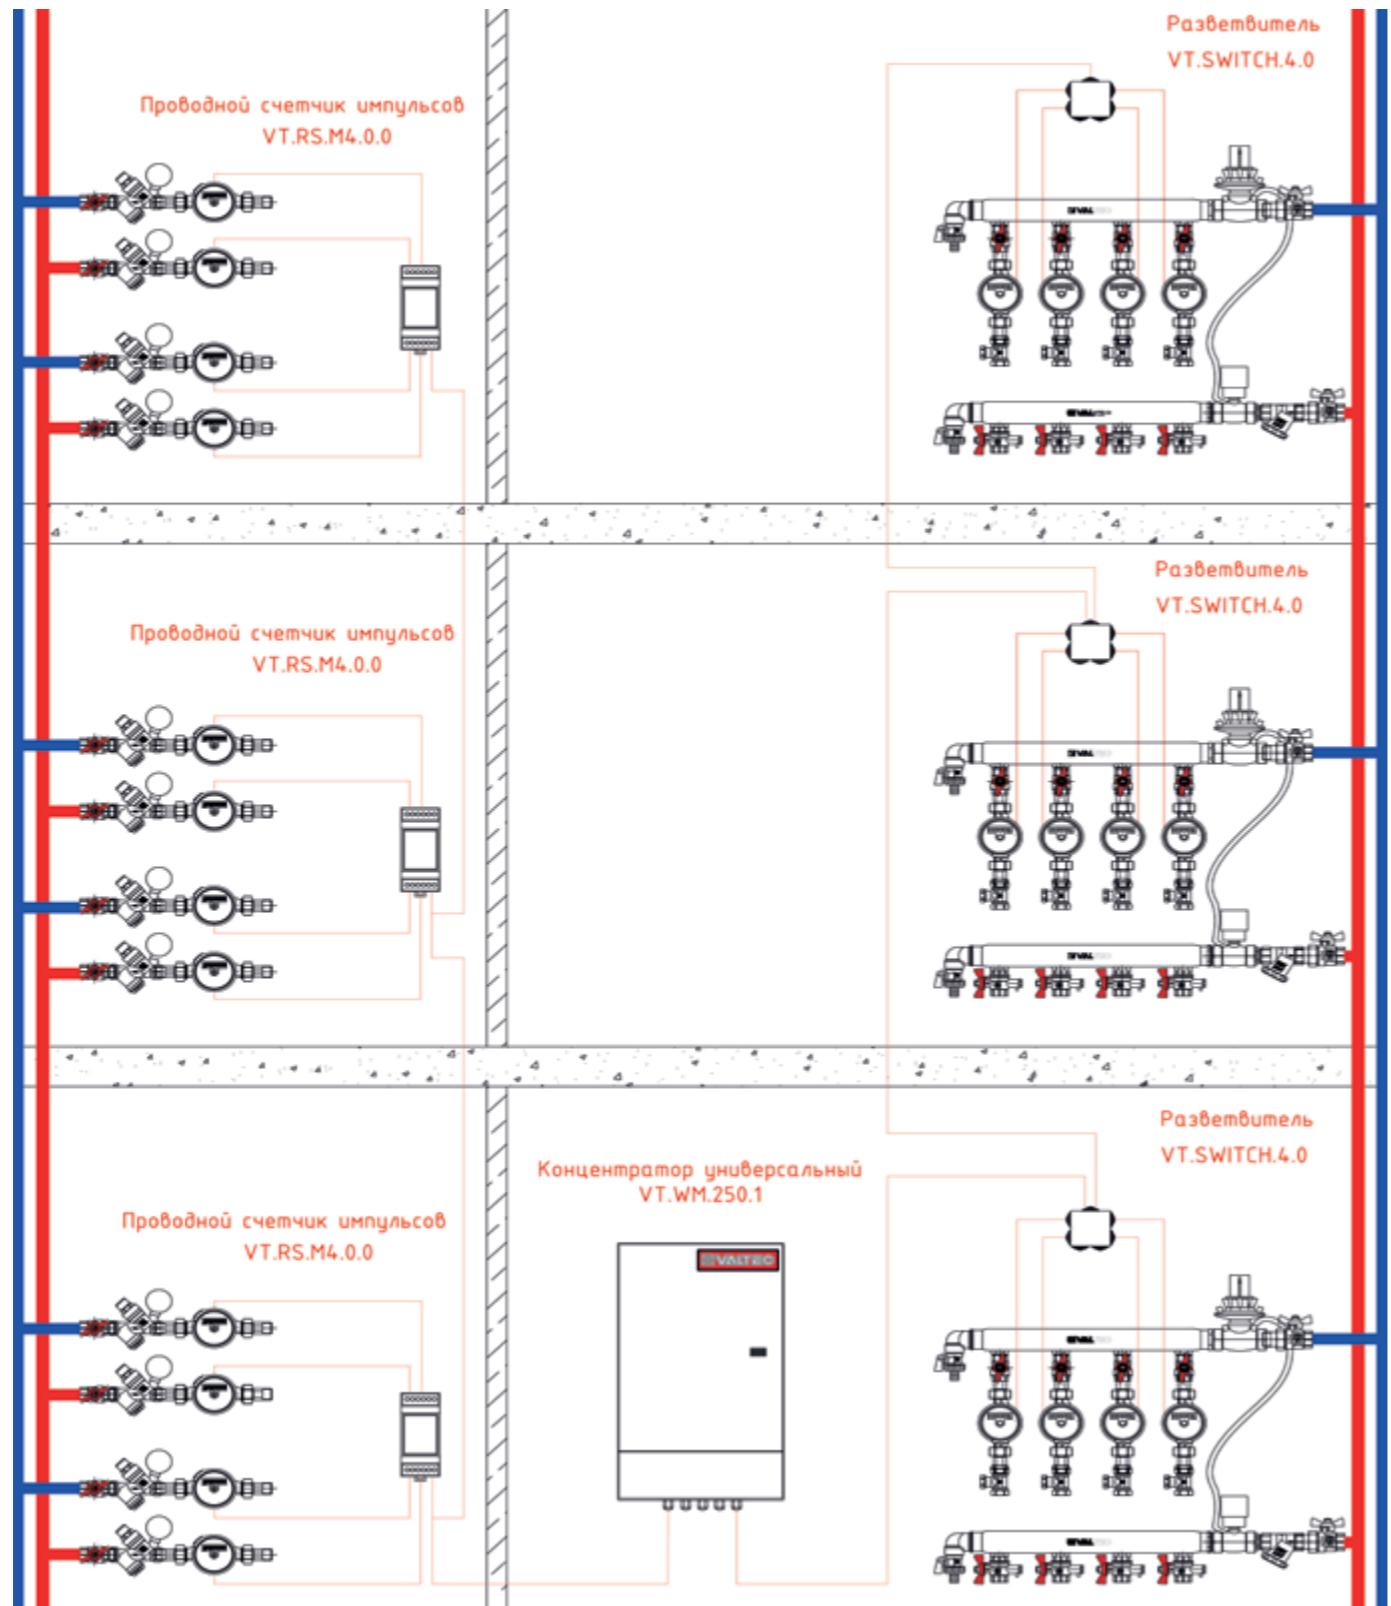


Рис.1. Пример построения проводной системы

Проводная система АСКУЭР VALTEC SPUTNIK

Одним из способов построения системы сбора данных является проводная система. Подобные системы имеют большее распространение во вновь возводимых зданиях, так как есть возможность учёт прокладку кабеля до проведения работ по чистовой отделке. В случае если системы холодного/горячего водоснабжения и отопления имеют этажные коллекторы данную систему легко применить во время активной эксплуатации здания. Плюсы подобной системы – высокая надежность передачи информации по проводам, минимальное время опроса всех приборов учета. Из недостатков – требуются дополнительные работы по прокладке кабелей, более трудоемкая настройка всей системы.

На рисунке 1 приведён пример устройства проводной системы диспетчеризации. В правой части схемы показаны этажные квартирные станции отопления VT.GPA (см. приложение 2), оснащённые теплосчетчиками VALTEC VHM-T. Эти теплосчетчики уже имеют цифровой интерфейс, поэтому никакого дополнительного оборудования для их подключения не требуется. В качестве интерфейса можно использовать как широко распространенный RS-485, так и M-Bus. После объединения теплосчетчиков в общую линию, информация поступает непосредственно на концентратор. Для удобства коммутации рекомендуется использовать специальные разветвители VT.SWITCH, к которым можно подключать 4 или 6 приборов учета.

В левой части схемы показаны квартирные узлы ввода водоснабжения, на которых установлены водосчетчики VLF-U-I. Счетчики имеют импульсный выход, с помощью которого они подключаются к специальному проводному счетчику импульсов VT.RS. Счетчик импульсов принимает пакет информации от группы водосчетчиков и передает данные на концентратор уже по цифровому интерфейсу RS-485 или M-Bus (для счетчиков импульсов VT.MB). К проводным счетчикам импульсов можно подключить 2, 4, 10, 16 счетчиков ресурсов в зависимости от модификации прибора. Информация с концентратора поступает на более высокий уровень диспетчеризации – сервер, в качестве которого может выступать персональный компьютер управляющей компании. Способы передачи информации на сервер – GSM/GPRS связь, либо Ethernet.

Это один из вариантов построения проводной системы, схема может варьироваться в зависимости от типа приборов учета и конфигурации их расположения, однако принцип остается прежним. Таким образом, для построения подобной системы необходимы:

- приборы учета, имеющие цифровой интерфейс или импульсный канал связи;
- преобразователи импульсов в цифровой интерфейс (при необходимости);
- концентратор;
- сервер с установленным программным обеспечением.

При построении проводной системы диспетчеризации необходимо учитывать ряд нюансов. Во-первых, длина всей линии не должна превышать более 1200 метров (рис.2)



Рис. 2. Предельная длина проводной сети

Чем более протяженная линия связи, тем выше сопротивление всей линии, что приводит к значительному падению напряжения самого сигнала и, как следствие, влечет за собой некорректную передачу информации. В качестве кабеля необходимо использовать провод типа «витая пара», причем, обязательно должно присутствовать экранирование. Расстояние между прибором учета и линией передачи цифрового сигнала должно быть минимальное, увеличение данного расстояния может привести к отражению сигнала и его искажению. Отражение сигнала так же может происходить и из-за протяженности самой линии, что можно устранить включением в линию дополнительного резистора номиналом 120 Ом.

Выбор между RS-485 и M-Bus

На сегодняшний день наиболее широко распространенные интерфейсы передачи данных с приборов учета являются RS-485 и M-Bus. Принципиальной разницы, с каким интерфейсом будет работать система, нет, однако, оба интерфейса имеют свои преимущества и недостатки.

Интерфейс RS-485 используется для передачи сигнала по четырем проводам (2 информационных провода и 2 провода питания). RS-485 является стандартным интерфейсом, специально спроектированным для двунаправленной передачи цифровых данных в условиях индустриального окружения. Он широко используется для построения сетей, связывающих устройства на расстоянии до 1,2 км. При увеличении этого расстояния требуется использование дополнительных промежуточных концентраторов. Интерфейс является наиболее распространенным и, как следствие, чаще и удачнее интегрируется в уже существующие системы. Его недостатком является четырехпроводная линия связи, что несколько удорожает проект и может привести к ошибкам при монтаже, так как при построении подобных сетей нельзя путать полярность подключаемых проводов. Приборы, подключенные по интерфейсу RS-485, могут работать на больших скоростях -до 100 кбит/с. В случае высокой отражаемости сигнала допускается уменьшать скорость для более стабильной работы.

Интерфейс M-Bus изначально разработан для сбора информации с приборов учета. Он имеет двухпроводную линию связи, работает на более низких скоростях в сравнении с RS-485 (до 9,6 кбит/с). Главным удобством является то, что по двум проводам подается и питание и информационный сигнал, причем полярность при подключении соблюдать не обязательно. Это упрощает подключение, сборку и настройку системы, удешевляет проект за счет меньшего количества требуемых жил провода. Однако, с упрощением линии связи увеличивается стоимость оборудования, в том числе и концентраторов, усложняется архитектура самих устройств.

Решение о применении того или иного интерфейса принимается в зависимости от конкретной ситуации, существующей системы, имеющихся приборов учета. Предлагаемое VALTEC оборудование позволяет использовать любой из двух наиболее распространенных интерфейсов и даёт возможность гибко интегрировать систему диспетчеризации в зависимости от условий конкретного объекта.

Универсальный концентратор для построения проводной системы диспетчеризации VT.WM.250

При построении системы удаленного сбора данных ключевую роль играет контроллер, позволяющий производить опрос всех приборов учета. Универсальный концентратор VT.WM.250 (рис.3) позволяет собирать данные одновременно с 250 приборами учета по интерфейсу связи RS-485, до 250 приборов по интерфейсу M-Bus и до 128 приборов учета по радиоканалу.



Рис.3. Внешний вид концентратора VT.WM.250

ПОКВАРТИРНЫЙ УЧЁТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

В состав концентратора входят (рис.4):

- контроллер сбора данных по интерфейсу RS-485 и радиоканалу;
- контроллер сбора данных по интерфейсу M-Bus;
- блоки питания для работы обоих контроллеров и поддержания питания линии RS-485;
- автоматический выключатель;
- электрический щит и набор клемм для удобства коммутирования проводов.

Концентратор поставляется на объект уже в сборе. Все, что требуется для проведения монтажа - это выбрать место установки, повесить концентратор на стену, подвести питание 220 В.

Передача информации с концентратора на сервер осуществляется либо по GSM/GPRS каналу либо через Ethernet соединение. Программное обеспечение самих контроллеров постоянно обновляется и пополняется новыми библиотеками, в которые включено большинство используемых марок и типов приборов учета. Помимо квартирных счетчиков тепловой энергии и водосчетчиков к концентратору также можно подключать счетчики электроэнергии, газа, общедомовые тепловычислители.

Основные технические характеристики концентратора VT.WM.250 приведены в таблице 1.

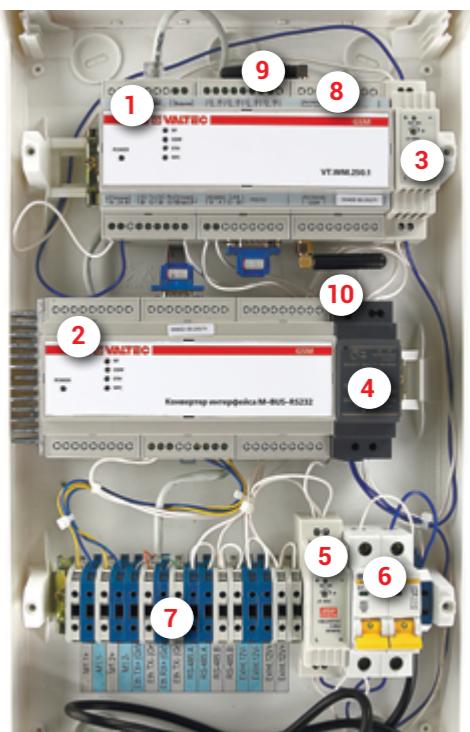


Рис.4. Основные элементы концентратора:

- 1 Универсальный концентратор;
- 2 Преобразователь интерфейсов M-Bus-RS 232;
- 3 Блок питания концентратора (24В);
- 4 Блок питания преобразователя интерфейсов (48В);
- 5 Блок питания RS 485 (12 В);
- 6 Автовыключатель, 1A;
- 7 Клеммная колодка;
- 8 Порт SIM-карты;
- 9 Радиоантенна GSM;
- 10 Антenna GSM

№	Наименование	Ед. изм.	Значение:
1	Рабочая частота	МГц	433,075 ±434,790
2	Протокол обмена	-	ModBus RTU
3	Количество подключаемых приборов по беспроводному интерфейсу	шт.	128
4	Количество подключаемых приборов по проводному интерфейсу M-Bus	шт.	250
5	Количество подключаемых приборов по проводному интерфейсу RS-485	шт.	250
6	Питание прибора в щитовой сборке	В	220
7	Питание концентратора	В	7÷24
8	Потребляемый ток	А	Не более 0,5
9	Питание преобразователя интерфейсов	В	48
10	Потребляемый ток	А	Не более 0,5
11	Время работы от встроенного источника питания	-	Не более 10 суток
12	Габаритные размеры	мм	270x480x100
13	Масса	г	2930
14	Диапазон температур окружающего воздуха	°С	+5÷+50
15	Относительная влажность воздуха не более	%	80
16	Степень защиты	IP	40
17	Средний полный срок эксплуатации	лет	20
18	Гарантийный срок	год	2

Таблица1. Основные технические характеристики концентратора VT.WM.250

Счетчики импульсов проводные универсальные VT.MB и VT.RS

Зачастую складывается ситуация, при которой не все приборы учета на объекте имеют цифровой интерфейс связи. Квартирные счетчики холодной и горячей воды чаще всего снабжают простыми импульсными выходами. Принцип работы таких приборов учета следующий: в корпусе прибора установлен геркон, который замыкается либо размыкается в зависимости от количества оборотов, совершенных крыльчаткой прибора учета. На выходе такого интерфейса мы сможем зафиксировать два состояния – либо контакт замкнут, либо разомкнут. Никакой информации о начальных показаниях, типе прибора, времени и интервале за который показания получены, не будет. В таком случае нам необходимо устройство, которое будет считать импульсы приборов учета, производить их суммирование, записывать данные в память, а затем выдавать в систему диспетчеризации точные показания с учетом временного интервала. Такими приборами являются счетчики импульсов VT.MB (M-Bus) и VT.RS (RS-485) (рис.5).

В зависимости от модели, к каждому счетчику импульсов можно подключить 2, 4, 10, 16 импульсных приборов учета (водосчетчики, теплосчетчики, счетчики газа и электроэнергии).

Передача данных осуществляется по интерфейсам RS-485 или M-Bus. Помимо корпуса для установки на DIN рейку существуют модификации с герметичным корпусом IP65. При использовании счетчиков импульсов с интерфейсом RS-485 питание осуществляется от внешней линии постоянного тока. Диапазон рабочего напряжения приборов составляет $7 \div 15$ В, так как при протяженных линиях происходит падение напряжения по длине. Питание счетчиков импульсов с интерфейсом M-Bus осуществляется непосредственно от линии связи. Приборы всех исполнений имеют встроенный источник питания, что позволяет накапливать информацию от приборов учета в течение 30 дней при отсутствии внешнего электропитания.

Основные технические характеристики счетчиков импульсов VT.MB и VT.RS приведены в таблице 2.



Рис.5. Внешний вид счетчиков импульсов VT.MB и VT.RS

№	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Максимальная частота следования импульсов	Гц	31
2	Минимальная длительность импульсов (для входа стандарта NAMUR)	мс	500
3	Интерфейс выхода в зависимости от модели	-	M-Bus/RS-485
4	Диапазон измерения количества импульсов	шт	0 ÷ (232-1)
5	Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов	%	±0,1
6	Тип сигнала от первичного прибора учёта	-	Сухой контакт, открытый коллектор, NAMUR (оциально)
7	Напряжение элемента автономного питания	В	3,6 DC
8	Напряжение внешнего источника питания	В	7 ÷ 15
9	Время работы от автономного источника питания	лет	не менее 12
10	Потребляемый ток от внешнего источника питания	мА	40
11	Габаритные размеры		
	2-х, 4-х канальный	мм	95x58x37
	10-ти канальный	мм	95x58x71
	16-ти канальный	мм	95x58x107
12	Масса		
	2-х, 4-х канальный	г	150
	10-ти канальный	г	250
	16-ти канальный	г	300
13	Диапазон температур окружающего воздуха	°C	-40÷+55
14	Относительная влажность воздуха	%	не более 90
15	Степень защиты для типа корпуса 0 и 1	IP	20
16	Степень защиты для типа корпуса 2	IP	65
17	Максимальная длина кабеля связи с первичным прибором учета	м	500

Таблица 2. Технические характеристики счетчиков импульсов VT.MB и VT.RS

Принцип построения сети

Как уже отмечалось ранее, расстояние между прибором учета и основной линией связи должно быть минимальным, иначе возникает эффект отражения сигнала. Данную проблему можно до некоторой степени решить снижением скорости передачи, однако это не всегда может помочь. Предпочтительней всего проектировать систему таким образом, чтобы все приборы, связанные между собой цифровым интерфейсом, подключались последовательно по принципу «гирлянда» (рис.6).

Это бывает затруднительно в современных многоквартирных домах, так как они имеют большое количество приборов учета, расположенных на достаточно большом удалении друг от друга, из-за чего линия связи получается весьма разветвленной. Однако, в случае применения проводных счетчиков импульсов VT.MB и VT.RS данная проблема решается, так как линия цифровой связи в данном случае будет проходить только между ближайшими счетчиками импульсов, а между приборами учета и счетчиками импульсов устанавливается простой импульсный канал связи. В данном случае ограничение линии импульсной связи ограничено величиной 500 м, чего обычно хватает с запасом в современном строительстве.

Конструктивные требования к прокладке сетей проводных АСКУЭР приведены в разделе 18 СП 256.13258.2016.

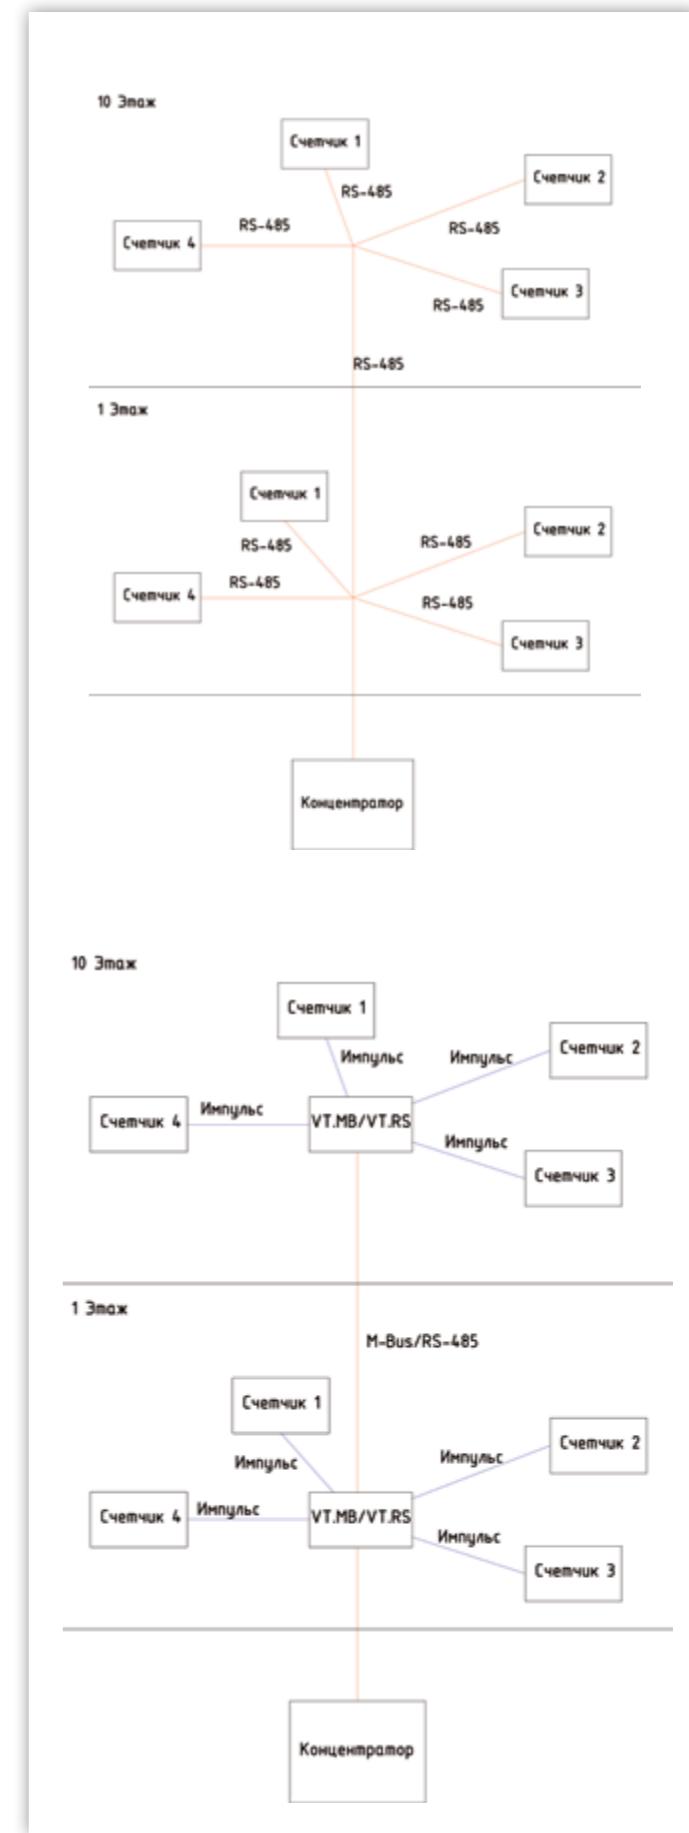


Рис.6. Подключение приборов «гирляндой»

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА АСКУЭР VALTEC SPUTNIK

Нередко в реальных условиях возникают ситуации, когда нет возможности произвести прокладку проводной системы диспетчеризации. Дополнительная прокладка проводов - это весьма трудоемкий процесс, который должны осуществлять квалифицированные специалисты. Иногда проложить провод невозможно из-за конструктивных особенностей здания, либо уже проведенной чистовой отделки. В таких случаях на помощь приходит беспроводная система. Основным преимуществом подобной системы является скорость и простота ее установки. Из недостатков – это удорожание по сравнению с проводной системой и необходимость в предварительном обследовании объекта с целью выявления уровня сигнала с учетом материала и конфигурации ограждающих конструкций.

На рисунке 7 представлена классическая схема сбора данных по радиоканалу. Здесь все приборы учета подключаются к беспроводным счетчикам импульсов VT.WLR, которые в свою очередь передают информацию на концентратор VT.WRM.GSM.1. Расстояние между беспроводным счетчиком импульсов и концентратором варьируется исходя из материала и степени армирования стен, но в качестве примерного значения можно задаться величиной в 30 м. В соответствии с этим выбирается место установки беспроводных концентраторов. Как правило, один концентратор обслуживает три этажа. В зависимости от планировки здания необходимо учитывать наличие противопожарных дверей, расположение лифтовой шахты и размещать концентраторы таким образом, чтобы радиосигнал доходил от прибора учета по кратчайшей и наиболее простой траектории.

В состав беспроводной системы диспетчеризации VALTEC SPUTNIK входят концентраторы с возможностью сбора информации, как по радиоканалу, так и по проводным интерфейсам связи, что позволяет так же подключать общедомовые при-

боры учета (чаще всего это интерфейсы RS-232 и RS-485), либо приборы индивидуального учета с проводным интерфейсом (к примеру - электросчетчики). Система работает в разрешенном диапазоне частот от 433,075 до 434,790 МГц при мощности сигнала не более 10 мВт, что соответствует Постановлению Правительства РФ от 12 октября 2004 г. N 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" (с изменениями и дополнениями).

Важным вопросом при проектировании беспроводной системы диспетчеризации является расчет количества межэтажных концентраторов и определение места их установки. Дело в том, что на сегодняшний день, работая на разрешенном диапазоне частот и с учетом разрешенной мощности сигнала в условиях современной застройки, радиус действия системы может варьироваться. Причем, учесть все нюансы на этапе проектирования крайне затруднительно, даже с учетом наличия подробных конструкторских чертежей и архитектурных планов. Решить данную задачу можно путем предварительного обследования здания с помощью специального оборудования. В качестве подобного оборудования используются тестовый приемник и передатчик, которые позволяют не просто проверить прохождение сигнала, но и установить его уровень.

После проведенного обследования появляется возможность без труда смонтировать и запустить систему. Для монтажа беспроводных счетчиков импульсов необходимо зафиксировать их на стене рядом с прибором учета, завести провода импульсной линии связи и произвести конфигурацию устройства, что в общей сложности занимает несколько минут. Монтаж концентраторов занимает не намного больше времени, после их установки на стене необходимо подать питание и произвести конфигурирование.

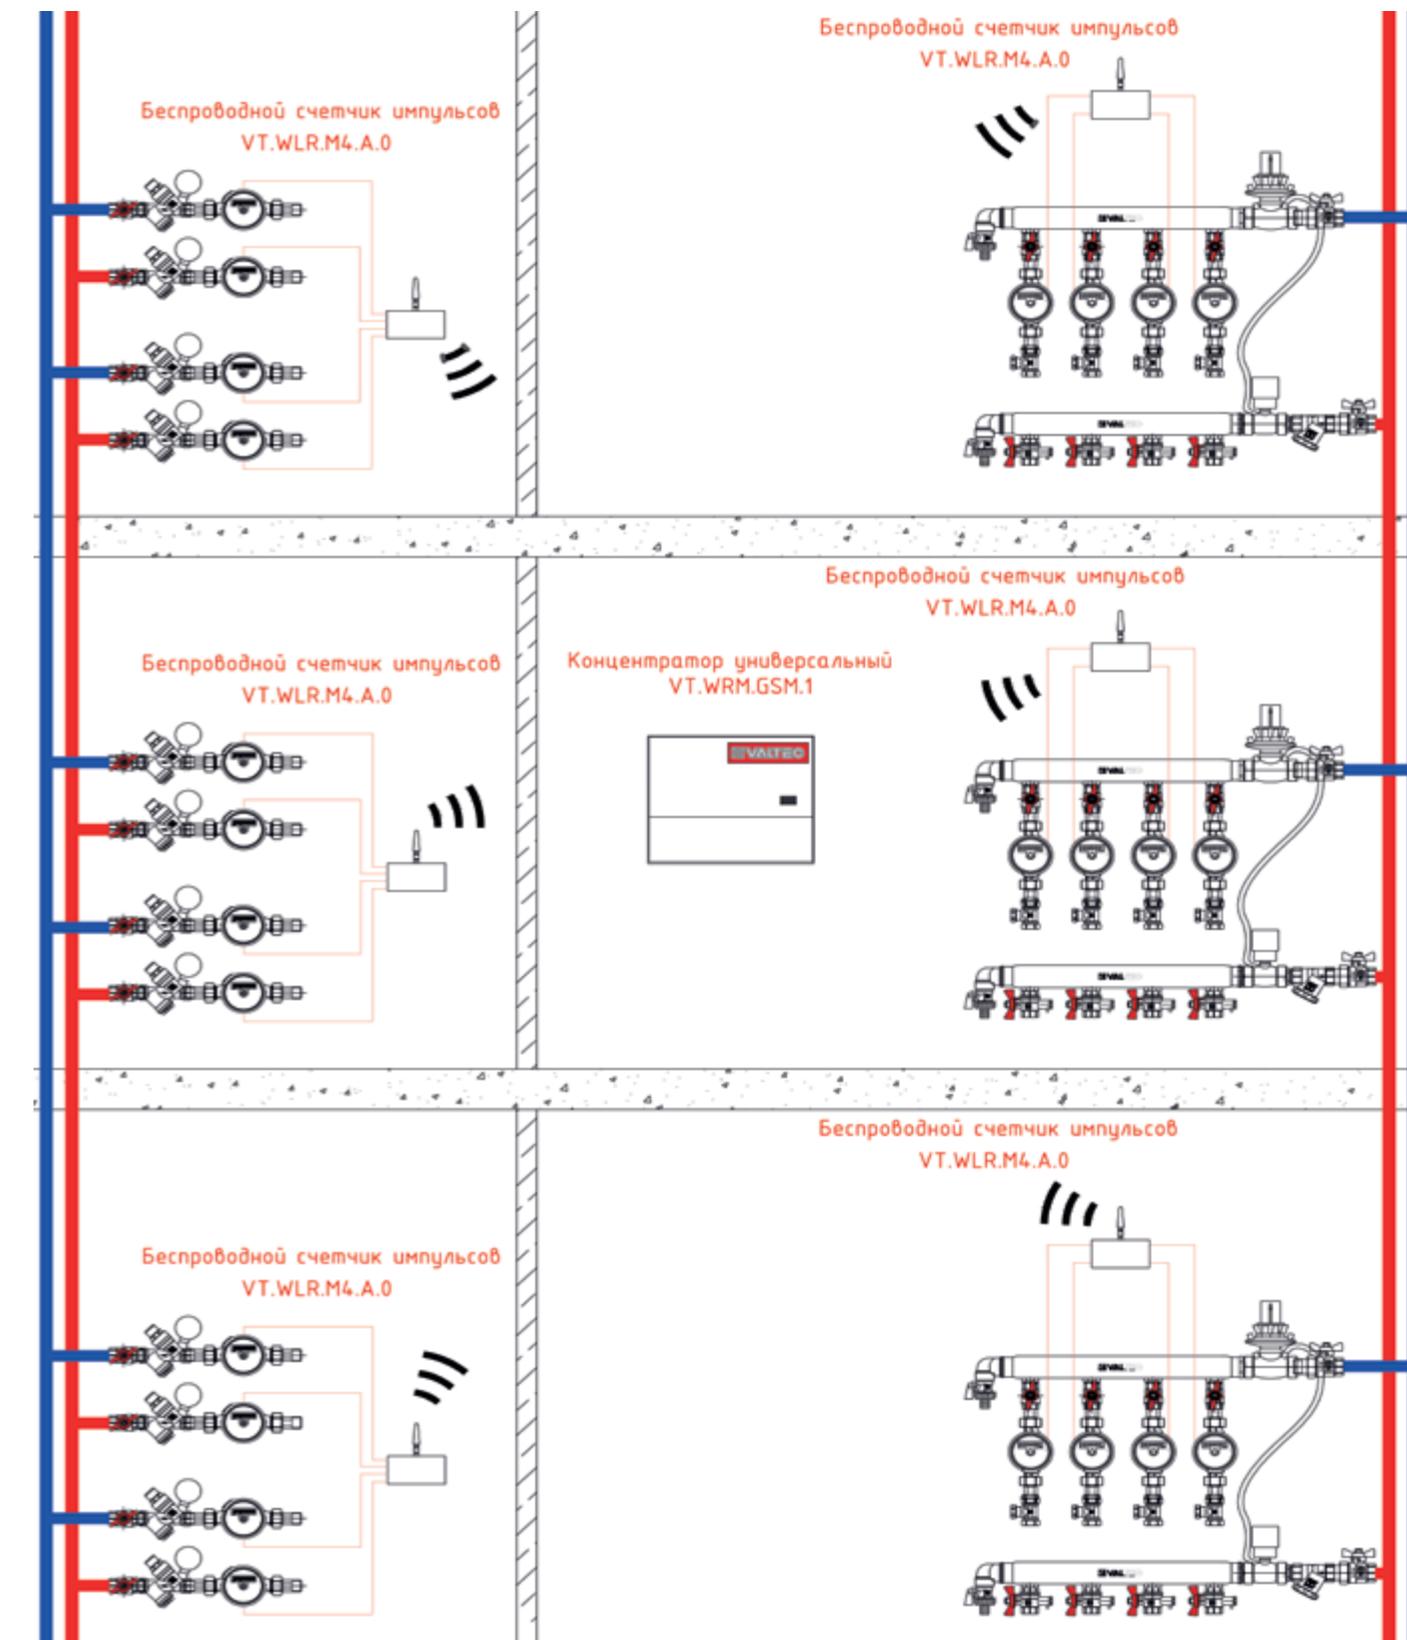


Рис. 7. Пример построения беспроводной системы диспетчеризации

Концентратор беспроводной VT.WRM (рис. 8)

Беспроводные концентраторы необходимы для опроса группы приборов учета по радиоканалу и передачи полученной информации на более высокий уровень диспетчеризации. Приборы могут объединяться в группы по радиоканалу либо по проводному интерфейсу RS-485, передавая данные по цепочке на головной концентратор, который отличается от второстепенных наличием интерфейсов GSM/GPRS и Ethernet. К одному концентратору можно подключить до 128 приборов учета по радиоканалу, до 250 по интерфейсу RS-485 или CAN в зависимости от модификации.

В состав концентратора входят:

- контроллер сбора данных по радиоканалу и интерфейсу RS-485 (CAN);
- блоки питания для работы контроллера;
- автоматический выключатель;
- электрический щит и набор клемм для удобства коммутирования проводов.

Концентратор поставляется на объект уже в сборе все, что требуется для проведения монтажа это выбрать место установки, повесить концентратор на стену, подвести питание 220 В.

Контроллер имеет возможность подключения внешней антенны, что позволяет улучшить уровень приема сигнала.



Рис. 8. Концентратор VT.WRM

Передача данных на сервер осуществляется с помощью головного концентратора по GSM/GPRS каналу связи либо при помощи Ethernet соединения. Программное обеспечение самих контроллеров постоянно обновляется и пополняется новыми библиотеками, в которые включено большинство используемых марок и типов приборов учета. К данным концентраторам так же можно подключать общедомовые приборы учета по проводному интерфейсу.

Технические характеристики концентратора VT.WRM приведены в **таблице 3**.

№	Наименование	Ед. изм.	Значение:
1	Рабочая частота	МГц	433,075 ÷ 434,790
2	Протокол обмена	-	Таблица 1
3	Количество подключаемых приборов по беспроводному интерфейсу	шт.	128
4	Количество подключаемых приборов по проводному интерфейсу	шт.	250
5	Питание прибора в щитовой сборке	В	220
6	Питание концентратора	В	7÷24
7	Потребляемый ток	А	Не более 0,5
8	Время работы от встроенного источника питания	-	Не более 10 суток
9	Габаритные размеры	мм	230x270x100
10	Масса	г	1300
11	Диапазон температур окружающего воздуха	°C	+5÷+50
12	Относительная влажность воздуха не более	%	80
13	Степень защиты	IP	40
14	Средний полный срок эксплуатации	лет	20
15	Гарантийный срок	год	2

Таблица 3. Технические характеристики концентратора VT.WRM



Счетчики импульсов беспроводные VT.WLR (рис.9)

Беспроводные счетчики импульсов предназначены для передачи информации от приборов учета, имеющих импульсный канал связи на ближайший концентратор по радиоканалу на частоте от 433,075 до 434,790 МГц. В зависимости от модификации, к одному счетчику импульсов можно подключить 2 или 4 прибора учёта. Приборы выпускаются в двух комплектациях: со встроенной антенной и с возможностью подключения внешней антенны любого типа заданного диапазона.

В настройках беспроводных счетчиков импульсов можно задавать количество действующих каналов, тип приборов учета, тип ресурсов, начальные показания. Весь пакет информации передается на концентратор с интервалом, заданным в системе (по умолчанию 1 раз в 4 часа). Вся передаваемая информация пересыпается в зашифрованном виде, что исключает возможность постороннего вмешательства в работу системы. Счетчики импульсов имеют встроенный источник питания, который рассчитан на полный срок службы прибора (не менее 12 лет), что исключает непредвиденные нарушения в работе системы.

Дополнительной функциональной возможностью беспроводных счетчиков импульсов является наличие аварийных входов. Это означает, что в модификации для 2 и 4 приборов учета счетчик

Рис.9. Счетчики импульсов VT.WLR

всегда имеет соответственно 2 и 4 дополнительных аварийных канала. Принцип работы аварийного канала прост: при замыкании контактов аварийного входа на сервер поступает команда о возможной аварии, обрыве провода, поднесении магнита и т.п. Данная функция позволяет работать системе АСКУЭР с дополнительным оборудованием, к примеру, с релейными датчиками протечек или приборами учета с дополнительным сигнальным реле.

Возможность установки внешней антенны позволяет не только улучшать уровень сигнала, но и «доставать» его из труднодоступных мест, к примеру, из подвальных помещений, цокольных этажей или любых других помещений с низким уровнем прохождения радиосигнала.

Технические характеристики счетчиков импульсов приведены в **таблице 4**.

№	Наименование	Ед. изм.	Значение для модели:	
			VT.WLR.M2	VT.WLR.M4
1	Рабочая частота	МГц	433,075 ÷ 434,790	
2	Протокол обмена	-	WM-Bus	
3	Количество подключаемых приборов	шт.	2	4
4	Максимальная частота импульсов	Гц	31	
5	Максимальное количество измеренных импульсов	шт.	232-1	
6	Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов	%	±0,1	
7	Тип выходного сигнала счетчика	-	Сухой контакт, открытый коллектор	
8	Мощность передаваемого радиосигнала не более	мВт	20	
9	Питание	В	Встроенный источник питания 1,5 DC	
10	Габаритные размеры	мм	52x99x38	
11	Масса	г	150	
12	Диапазон температур окружающего воздуха	°C	-40÷+55	
13	Относительная влажность воздуха не более	%	90	
14	Степень защиты	IP	20	
15	Максимальная длина кабеля связи с первичным прибором учета	м	2	

Таблица 4. Технические характеристики счетчиков импульсов VT.WLR

Радиомодем VT.WRM.MASTER (рис.10)

Радиомодем VT.WRM.MASTER служит для первичной настройки и дальнейшей эксплуатации беспроводной системы диспетчеризации VALTEC SPUTNIK. Модем работает на частоте от 433,075 до 434,790 МГц, приблизительный радиус действия – до 20 метров. Данное устройство устанавливается непосредственно в USB порт ноутбука работника управляющей службы или монтажной организации, и, путем обхода, производится настройка каждого элемента системы диспетчеризации. Помимо внесения настроек параметров с помощью модема можно считывать последние журналы данных, поступивших с приборов учета.

Технические характеристики модема приведены в таблице 5.



Рис.10. Радиомодем VT.WRM.MASTER

№ п/п	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Электропитание		от USB порта
2	Протокол приёма/передачи информации		WM-Bus
3	Программное обеспечение		WM-Bus Tools
4	Диапазон частот передаваемого радиосигнала	МГц	433,075÷434,790
5	Количество рабочих каналов	шт	17
6	Частота нулевого канала	МГц	433,820
7	Ширина канала	кГц	49,9
8	Интерфейс подключения к ПК		USB 2.0
9	Мощность передаваемого радиосигнала	мВт	<10
10	Степень защиты оболочки		IP40
11	Габаритные размеры	мм	82x23x9
12	Вес	г	<50
13	Средний полный срок службы	лет	12
14	Условия эксплуатации:		
14.1	температура воздуха	°C	-30÷+55
14.2	относительная влажность воздуха при +30°C	5	<90

Таблица 5. Технические характеристики радиомодема VT.WRM.MASTER

Анализатор качества канала связи VT.WRA (рис.11)

Анализаторы качества канала связи предназначены для проведения предварительного обследования объекта с целью выяснения уровня сигнала и дальности действия системы диспетчеризации. В комплект поставки входят два универсальных прибора, каждый из которых может работать как радиоприемник, так и радиопередатчик. Приборы работают от встроенного аккумулятора, который можно легко подзарядить с помощью mini USB кабеля. Каждый из анализаторов имеет переключатель режима работы (приемник/передатчик) и разъем для подключения внешней антенны. С помощью этих приборов можно проверить уровень сигнала с различным типом и конфигурацией антенн.

Передатчик 1 раз в 3 секунды отправляет посылку в формате WM-Bus, имитируя абонентский прибор учёта. В момент передачи на светодиодной шкале вспыхивает количество светодиодов, соответствующее мощности передаваемого сигнала. По умолчанию мощность установлена в 10 мВт, что соответствует значению "+10 dBm". Передатчик устанавливается на место установки



Рис.11. Анализатор качества канала связи VT.WRA

прибора учета, а приемник - на предполагаемое место установки концентратора. На индикаторе приемника высвечивается уровень сигнала. Сигналы с уровнем -100 > Y > -80 dBm являются слабыми. При таких сигналах связь между устройствами будет неустойчивой.

Технические характеристики анализатора VT.WRA приведены в таблице 6.

№	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Рабочая частота	МГц	433
2	Максимальная мощность канала передачи	мВт	≤10
3	Доступные мощности канала передачи	мВт	10;3;1;0,1
4	Доступные индицируемые уровни принимаемого сигнала	нВт	1;0,1;0,01;
5	Питание		встроенный аккумулятор
6	Разъём для кабеля питания и проводной связи		mini-USB
7	Формат информационной посылки при работе в режиме передатчика		M-Bus
8	Интервал между посылками	сек	3
9	Средняя наработка на отказ	тыс.час	144
10	Диапазон температур окружающего воздуха	°C	+20÷+60
11	Габариты	мм	91x66x28

Таблица 6. Технические характеристики анализатора качества сигнала VT.WRA

Антенны для улучшения уровня сигнала VT.WLR.A

В случае, если уровень сигнала на объекте слабый, либо прибор учета находится в подвальном помещении, применяются антенны различного типа. В семейство антенн VT.WLR.A входит 4 основных типа антенн, данные о которых приведены в таблице 7.

Исполнение	Эскиз	Интерфейсы
VT.WLR.A1.1		RF433, прямая
VT.WLR.A1.2		RF433, угловая
VT.WLR.A2.0		RF433, выносная антenna для крепления на металлическую поверхность
VT.WLR.A3.0		RF433, выносная антenna для крепления на неметаллическую поверхность

Таблица 7. Типы антенн серии VT.WLR.A

Антенны имеют стандартный высокочастотный SMA разъем и могут устанавливаться как на беспроводные счетчики импульсов, так и на концентраторы. Длина кабеля выносной антены составляет 5 м.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС VALTEC SPUTNIK

Центральным элементом системы сбора данных является сервер со специализированным программным обеспечением. Многие поставщики АСКУЭР предлагают вариант так называемого «облачного сервера», когда данные хранятся на стороне поставщика услуг или производителя оборудования, а конечный пользователь (как правило, управляющая компания) имеет на своем персональном компьютере удаленный доступ к информации. Это практичный и удобный вариант, однако, он не всегда устраивает руководство управляющих компаний, так как в цепочке появляется дополнительное слабо контролируемое звено. Сложно обеспечить безопасность и защиту информации особенно в тех случаях, если сервер принадлежит иностранной компании. С другой стороны, необходимо понимать, что сервер – это компьютер, имеющий источники бесперебойного питания, функции резервирования и копирования информации, серверное ПО, а значит, как и любой компьютер, он требует периодического технического обслуживания и затрачивает электроэнергию. Как следствие, при организации удаленного сервера данная статья затрат ложится на управляющую компанию в качестве абонентской платы, либо закладывается в изначальную стоимость оборудования. Так или иначе, сервер нужен, но его организация не всегда бывает удобной.

При проектировании систем диспетчеризации VALTEC SPUTNIK предлагает гибкую систему построения серверной части системы. В зависимости от технического задания или требований заказчика мы можем предложить либо сервер «под ключ», либо удаленный облачный сервер. Данный вопрос решается с помощью универсального программного обеспечения, которое состоит из трех основных частей:

- серверная программа (устанавливается в случае, если нужен собственный сервер);
- пользовательское ПО;
- личный кабинет абонента.

Серверное ПО отвечает за опрос концентраторов по интерфейсам GSM/GPRS или Ethernet. В режиме реального времени можно отслеживать посылку команд и ответ от концентраторов, флаги ошибок, время записи данных на сервер и т.д. Однако для полноценной работы необходим удобный интерфейс, который представлен в пользовательском ПО (рис.12)

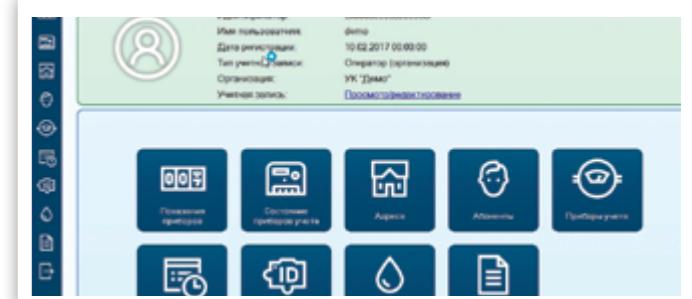


Рис.12. Основное окно программы VALTEC SPUTNIK

Вторая часть программы VALTEC SPUTNIK позволяет пользователям просматривать показания приборов учета, видеть статистику водопотребления, формировать отчеты за любой интервал времени в формате Excel. Удобный интерфейс позволяет производить сортировку любого типа – по адресам, по абонентам, по типам энергоресурсов, по номерам приборов учета. При необходимости возможна интеграция со смежными программными комплексами, такими как 1С, ГИС ЖКХ, ЕИЦ и другими (рис.13).

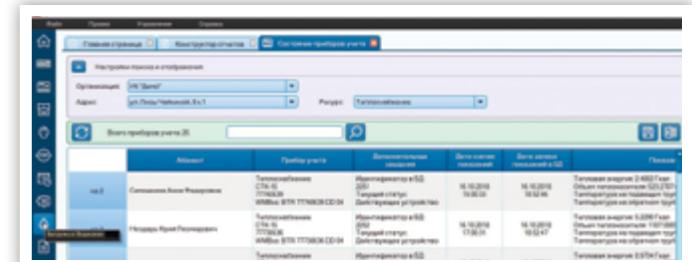


Рис.13. Пользовательское окно программы VALTEC SPUTNIK

В личный кабинет любой из абонентов может зайти с помощью домашнего браузера и посмотреть текущие показания по всем видам ресурсов (рис.14).

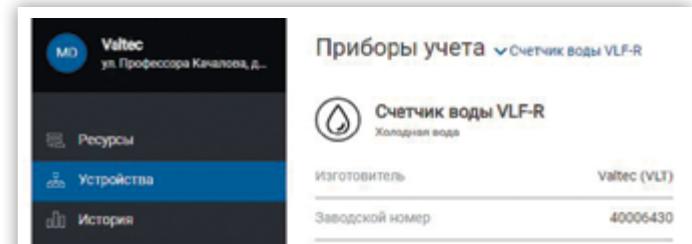


Рис.14. Окно личного кабинета абонента

Таким образом, в качестве сервера может выступать уже имеющийся компьютер управляющей компании, либо компьютер, купленный специально для организации сервера. Главное требование – соблюдение минимальных технических характеристик, которые рассчитываются в зависимости от количества подключаемых приборов учета.

РЕШЕНИЕ VALTEC ДЛЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Возможности

Зачастую возникает ситуация, при которой требуется локальная система диспетчеризации в рамках одной - двух квартир, дачи, единичных приборов учета на производстве. В таком случае не целесообразно выстраивать полноценную, развернутую систему АСКУЭР с отдельным сервером, концентратором и сопутствующим оборудованием. Возникает потребность создать упрощенную систему диспетчеризации, максимально простую в монтаже, настройке и эксплуатации. Для решения подобно задачи VALTEC предлагает решение – Wi-Fi устройство сбора и передачи данных – VT.USPD. (рис. 15).

К данному устройству можно подключить следующие устройства:

- счетчики холодной и горячей воды с импульсным выходом;
- счетчики тепловой энергии с импульсным выходом;
- счетчики электроэнергии с импульсным выходом;
- счетчики газа с импульсным выходом;
- датчики температуры типа NTC;
- датчики протечки;
- шаровые краны с электроприводом, используемые для защиты системы от протечек.

Прибор VT.USPD имеет 8 универсальных входов/выходов, каждый из которых настраивается в зависимости от типа подключаемого оборудования, его начальных показаний и веса импульса. После подключения всех необходимых приборов учета и произведения конфигурирования устройство передает по Wi-Fi данные на обычный домашний Wi-Fi роутер и далее - на облачный сервер, который предоставляется клиентам абсолютно бесплатно. Данные с сервера пользователь может получать с помощью личного кабинета на сайте, либо через мобильное приложение доступное для скачивания на платформы android и ios.

Конфигурирование устройства происходит при помощи любого устройства, которое может работать по Wi-Fi соединению: смартфон, планшет



Рис.15. Wi-Fi устройство сбора и передачи данных – VT.USPD

или ноутбук. Для этого необходимо лишь нажать кнопку «настройка», расположенную на самом устройстве, установить соединение и поэтапно настроить каждый из каналов, а так же задать интервал передачи данных на сервер. Питание прибора осуществляется от трех пальчиковых батареек. Срок службы элементов питания зависит от частоты передачи данных на сервер.

Необходимо обратить внимание, что управляющая компания может так же использовать данные устройства для развертывания системы сбора данных в многоквартирном доме, единственным условием будет наличие у всех жильцов Wi-Fi роутеров, либо дополнительной стабильной Wi-Fi сети находящейся под контролем управляющей компании. Для такого случая разработан личный кабинет и мобильное приложение специально для управляющих компаний, позволяющее сводить баланс по жильцам, ОДН и ОДПУ.

Технические характеристики устройства VT.USPD приведены в таблице 8.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Электропитание	В	4,5 DC – ЗАА
2	Класс защиты корпуса		IP54
3	Класс пожарной безопасности		NEMA 4x/12/13
4	Температурный диапазон работы	°С	+10÷+60
5	Пределы относительной погрешности измерения количества импульсов	%	±0,1
6	Габаритные размеры	мм	107x87x32
7	Масса изделия	г	300
Wi-Fi модуль:			
8	Протоколы		802.11 b/g/n
9	Диапазон частот	МГц	2412÷2484
10	Входное сопротивление	Ом	50
11	Максимальное отражение от входа	дБ	-10
12	Выходная мощность РА для 72,2 Мбит/с	дБм	15,5÷17,5
13	Выходная мощность РА для 11b режима	дБм	19,5÷21,5
Параметры программного обеспечения:			
14	Безопасность		WPA/WPA2
15	Шифрование		WEP/TKIP/AES
16	Сетевые протоколы		IPv4,TCP/UDP/HTTP/FTP
17	Максимальная глубина архива	мес	1
18	Сетевой адрес устройства		192.168.4.1
Значения по умолчанию:			
19	периодичность передачи данных на сервер	сек	86400 (24 часа)
20	интервал записи данных от счетчиков	сек	3600
21	интервал опроса датчиков	сек	300
22	Средний полный срок службы (за исключением элементов питания)	лет	12

Таблица 8. Технические характеристики Wi-Fi устройства сбора и передачи данных VT.USPD

6.2 Работа с программой

После установки устройства и его конфигурирования пользователь получает доступ к личному кабинету, в который он может зайти с любого удобного устройства – ноутбука, планшета, мобильного телефона. Для получения логина и пароля от личного кабинета необходимо пройти предварительную регистрацию, в которой следует указать свой статус – физическое лицо, либо управляющая компания, в зависимости от этого пользователю предоставляется соответствующий интерфейс (рис. 16).

Интерфейс программы предлагает следующие функции:

- просмотр показаний по каждому из приборов учета;
- просмотр состояния приборов учета, наличие ошибок;
- время последнего обновления данных;
- состояние заряда батареи питания;
- просмотр архивов потребления ресурсов за любой период и построения на их основе графиков;
- настройка автоматической отправки уведомлений, к примеру, на электронную почту управляющей компании;
- обратная связь со службой технической поддержки.

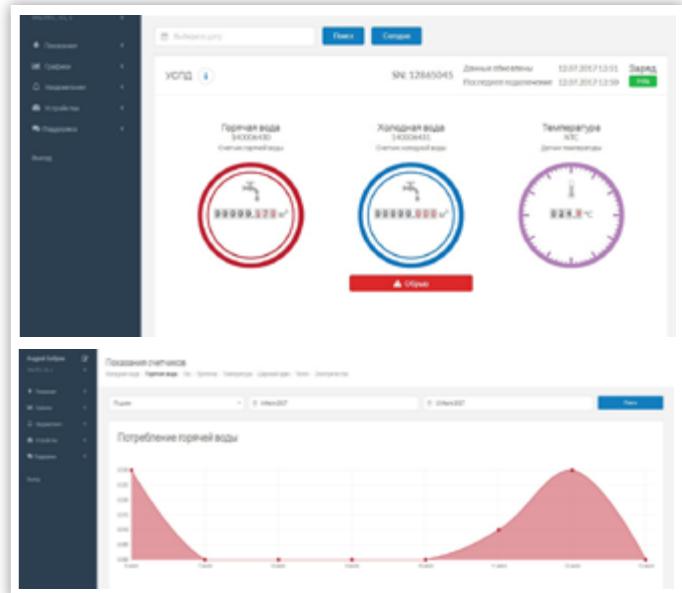


Рис.16. Интерфейс программы

В случае использования данного устройства управляющей компании в интерфейсе программы добавляется список объектов, лицевых счетов, развернутая таблица для перемещения между абонентами и возможность выгрузки данных в любой удобный формат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КВАРТИРНЫЕ СТАНЦИИ VALTEC ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Комбинированные квартирные станции VALTEC – оборудование **российского производства**, предназначенное для организации коммерческого учета потребления холодной, горячей воды и тепловой энергии в отдельной квартире многоквартирного здания.

Квартирные станции VALTEC комплектуются водо- и теплосчетчиками. В зависимости от модели теплосчетчика, станции обеспечивают передачу информации в автоматическую систему коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭР) по каналам связи различных стандартов. Возможна поставка станций без счетчиков. В этом случае они комплектуются нейлоновыми ремонтными вставками, которые могут непрерывно эксплуатироваться в течение шести лет.

Модификации:

- VT.NM.F - Квартирная станция для систем отопления и водоснабжения
- VT.NM.FR - Квартирная станция для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС
- VT.NM.P - Квартирная станция для систем отопления и водоснабжения с перепускным клапаном
- VT.NM.PR - Квартирная станция для систем отопления и водоснабжения с рециркуляцией ГВС и перепускным клапаном (**рис. 17**)

Вертикальная квартирная станция VALTEC (**рис. 18**) предназначена для организации учета потребления тепловой энергии в отдельной квартире многоквартирного здания. Станция позволяет осуществлять балансировку квартирной системы отопления, автоматически поддерживать комфортную температуру в квартире (при установке сервопривода). Оборудована автоматическими воздухоотводчиками с отсекающими клапанами, сливными клапанами и сетчатым фильтром. Квартирная станция VT.IVCM поставляется в монтажном шкафу размером 55x75 см.

В соответствующей комплектации станция обеспечивает передачу информации на концентратор по системе RS-485 или M-Bus, с последующим сбором данных в диспетчерском пункте коммунальных служб.

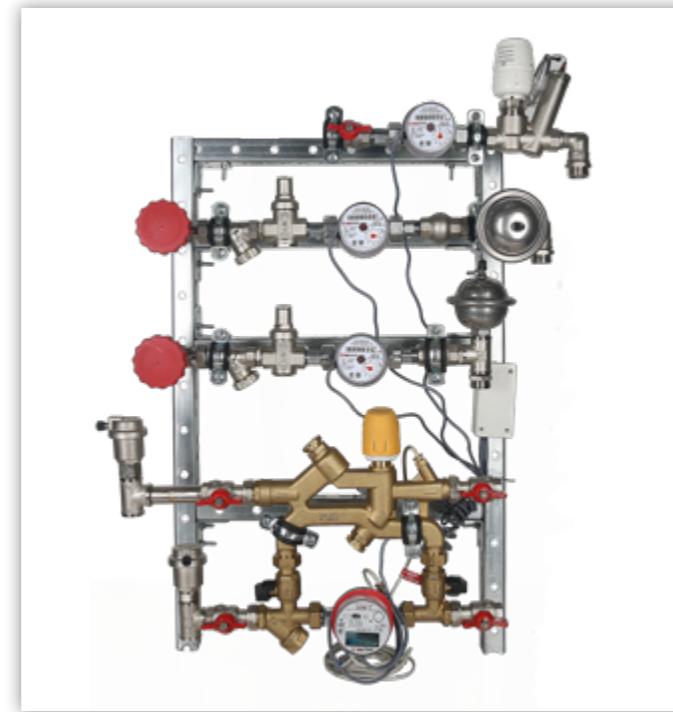


Рис.17. Комбинированная квартирная станция VT.NM.PR



Рис.18. Вертикальная квартирная станция VT.IVCM

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЭТАЖНЫЕ УЗЛЫ VALTEC ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Специально для современных инженерных систем наша компания разработала и реализует готовые решения – этажные коллекторные узлы VALTEC, быстро монтируемые на объекте, предусматривающие установку индивидуальных теплосчетчиков, облегчающие наладку и обслуживание системы.

Узел распределительный этажный VALTEC – **выпускаемое в России** готовое решение для многоквартирного дома, простой доступ к преимуществам горизонтальной системы отопления, включая поквартирный учет тепла.

Преимущества:

- снижение расходов на проектирование и монтаж
- легкое обслуживание
- оптимальный набор элементов и функций
- высокое качество комплектующих
- испытальная надежность заводской сборки
- гарантия и техническая поддержка VALTEC

Функции:

- основные функции этажных узлов VALTEC – распределение тепловой энергии потребителям этажа и поквартирный учет ее расходования.
- узлы оснащаются также арматурой для гидравлической балансировки отопительной системы. Модели рядов VT.GPR и VT.GPA обеспечивают автоматическое поддержание перепада давления на входе и выходе квартирных систем отопления.
- кроме того, этажные узлы VALTEC оснащены сервисными функциями – удаления воздуха, механической очистки теплоносителя, опорожнения и заполнения системы.

Модификации:

- VT.GPM – этажный узел с балансировочным клапаном (**рис. 19**)
- VT.GPR – этажный узел с балансировочным и перепускным клапанами (**рис. 20**)
- VT.GPA – этажный узел с автоматическим регулятором перепада давлений (**рис. 21**)
- VT.GPW – этажный распределительный узел для систем водоснабжения с редуктором. (**рис. 22**)



Рис.19. Этажный узел VT.GPM



Рис. 20. Этажный узел VT.GPR

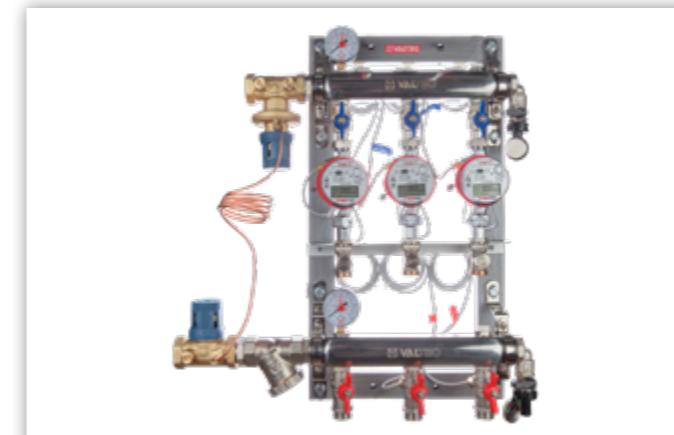


Рис. 21. Этажный узел VT.GPA

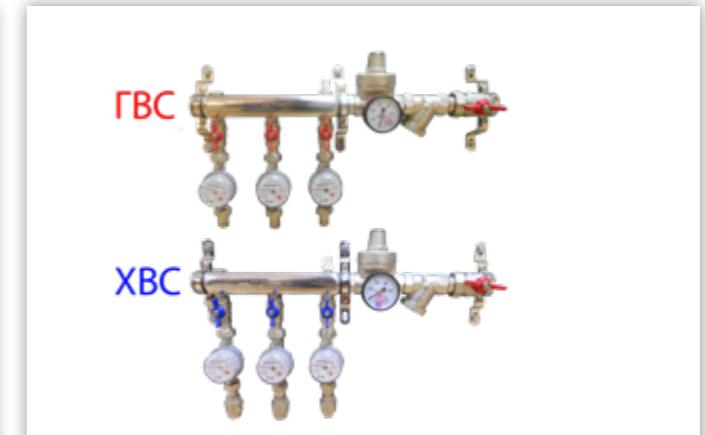


Рис. 22. Этажный узел VT.GPW

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОН-ЛАЙН ПРОГРАММА ПОДБОРА ЭТАЖНЫХ УЗЛОВ

На сайте VALTEC.ru в разделе «Техподдержка» размещена программа-конфигуратор для подбора этажных распределительных узлов водяного отопления (рис. 23).

С помощью этой программы пользователь может подобрать комплектацию узла, его расположение

Подключение к стоякам: Слева, Dy: 3/4". G_{max} = 1,13 м³/час Q_{max} = 26,3 кВт

Вид балансировки узла: Балансировочный клапан

Крепление: Рама

Коллекторы

Тип коллекторного блока: С перепускным клапаном

Число выходов: 7, Dy коллектора: 1"

Воздухоотводчики: Автоматические

Манометры: Есть, Дренажные краны: Есть

Теплосчетчики

Место установки: На прямой, Тип выхода: M-Bus

Выходы

Регулировка: Балансировочный клапан

Выход	G _{ном} ТС м ³ /час:	G _{расч} ТС м ³ /час:	ΔP _{расч} КПа
1	0.6	0.32	35
2	1.5	0.65	90
3	0.6	0.42	20
4	0.6	0.44	120
5	0.6	0.18	40
6	1.5	0.65	125
7	0.6	0.32	78


Итого 1 комплектов: 99655 руб.

Скачать чертёж узла и спецификацию в формате .DWG, 10.7 Мб

Количество узлов: 1 шт. Скачать бланк заказа

Рис.23. Подбор этажных распределительных узлов для систем водяного отопления


Сконфигурировав узел, пользователь имеет возможность скачать его чертёж и спецификацию в формате DWG (рис. 24).

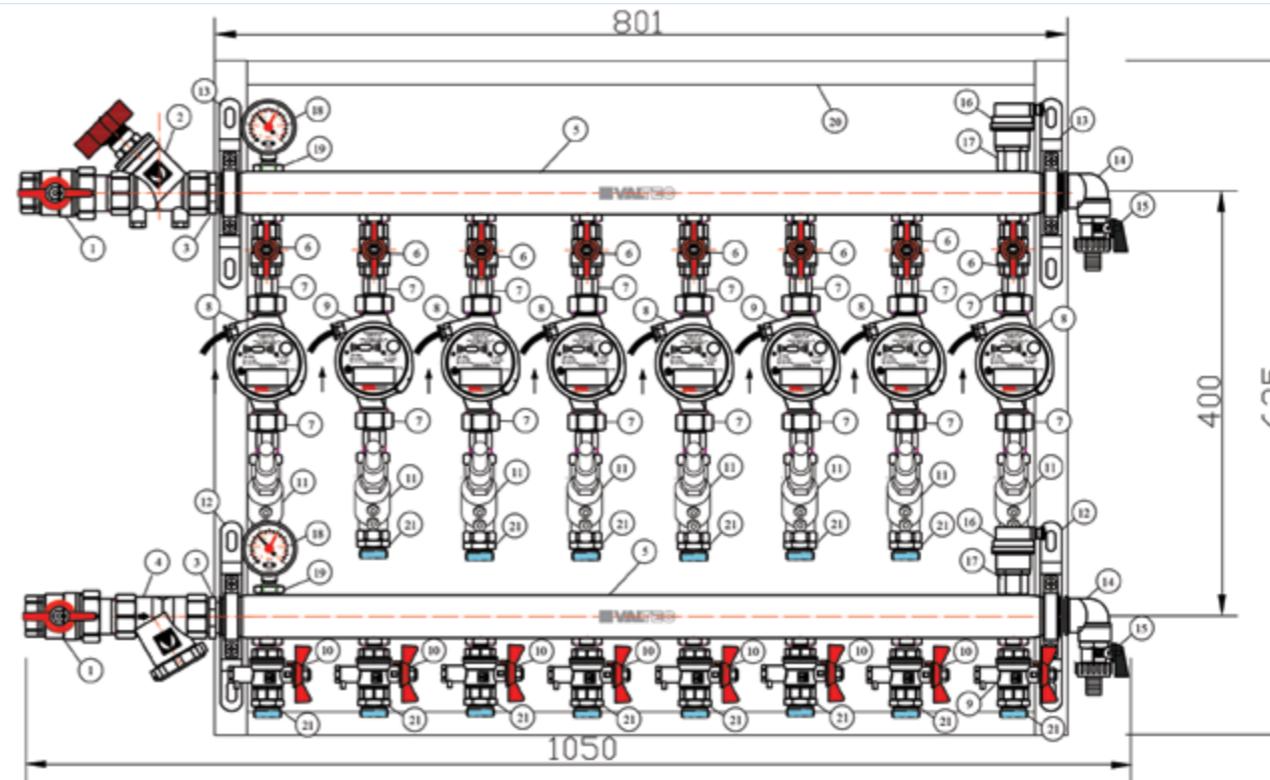

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	Кран шаровой с полусогоном 3/4"	VT.227	VALTEC	шт.	2			
2	Клапан балансировочный 3/4"	VT.054	VALTEC	шт.	1			
3	Ниппель переходной 3/4"x1"	VTr.580	VALTEC	шт.	2			
4	Фильтр косой VT.193, 3/4"	VT.193	VALTEC	шт.	1			
5	Коллектор из н/ж стали 8x1"x3/4"	VTc.510.SS	VALTEC	шт.	2			
6	Кран шаровой ВВ 1/2"	VT.217	VALTEC	шт.	8			
7	Полусгон с накидной гайкой 1/2"	VTr.611	VALTEC	шт.	16			
8	Теплосчетчик VHM-T 1/2"	15/0,6МИ-O	VALTEC	шт.	6			
9	Теплосчетчик VHM-T 1/2"	15/1,5МИ-O	VALTEC	шт.	2			
10	Кран для датчика температуры VT.247, 1/2"	VT.247	VALTEC	шт.	8			
11	Стабилизатор расхода 1/2"	VT.PICV00	VALTEC	шт.	8			
12	Кронштейн высокий 1"	VT.130INH	VALTEC	шт.	2			
13	Кронштейн низкий 1"	VT.130INS	VALTEC	шт.	2			
14	Угольник коллекторный 1"x1/2"	VTc.531	VALTEC	шт.	2			
15	Кран дренажный 1/2"	VT.430	VALTEC	шт.	2			
16	Воздухоотводчик автоматический 1/2"	VT.502	VALTEC	шт.	2			
17	Клапан отсекающий 1/2"	VT.539	VALTEC	шт.	2			
18	Манометр с нижним подключением 1/4"	VT.TM50D	VALTEC	шт.	2			
19	Футорка 1/4"x1/2"	VTr.581	VALTEC	шт.	2			
20	Рама металлическая 801x635		VALTEC	шт.	1			
21	Ниппель переходной 1/2"xEK	VTr.580NE	VALTEC	шт.	16			
22	Картридж с открытой настройкой 1/2"	VT.PICC020	VALTEC	шт.	1			
23	Картридж с открытой настройкой 1/2"	VT.PICC022	VALTEC	шт.	1			
24	Картридж с открытой настройкой 1/2"	VT.PICC023	VALTEC	шт.	2			
25	Картридж с открытой настройкой 1/2"	VT.PICC024	VALTEC	шт.	4			

Рис.24. Чертёж и спецификация этажного распределительного узла водяного отопления

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

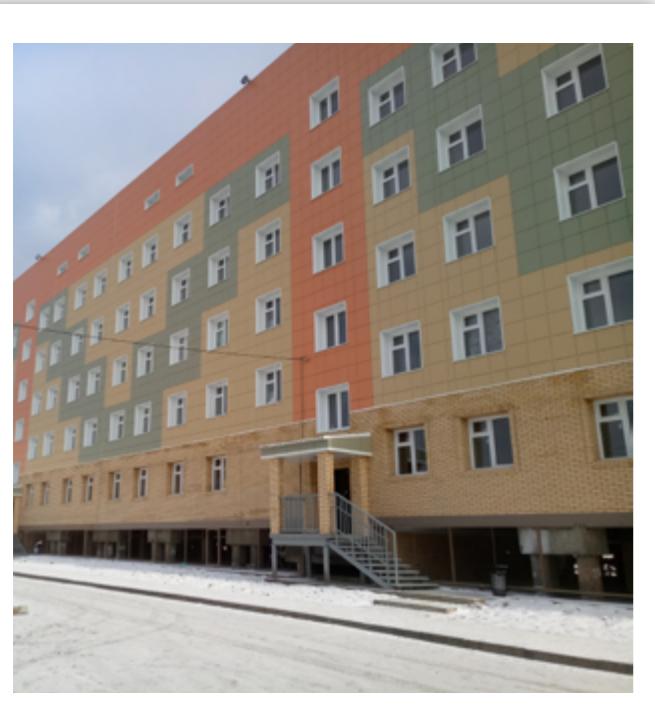

Объект в г. Удачный, республика Саха, Якутия

Общая стоимость каналаобразующего оборудования для 130 квартирного дома составляет 610 000 руб., в данную сумму входят затраты на серверное оборудование.

Стоимость системы диспетчеризации на 1 квартиру составляет примерно 4700 руб.

Состав оборудования:




- беспроводные счетчики импульсов VT.WLR;
- концентраторы VT.WRM;
- серверное оборудование.

Объект в г. Омск. Жилой дом на 483 квартиры

Стоимость системы диспетчеризации на 1 квартиру составляет 3000 руб.

Состав оборудования, поставленного на объект:

- концентраторы универсальные VT.WM.250;
- концентраторы VT.WRM;
- теплосчетчики с интерфейсом M-Bus VHM-T;

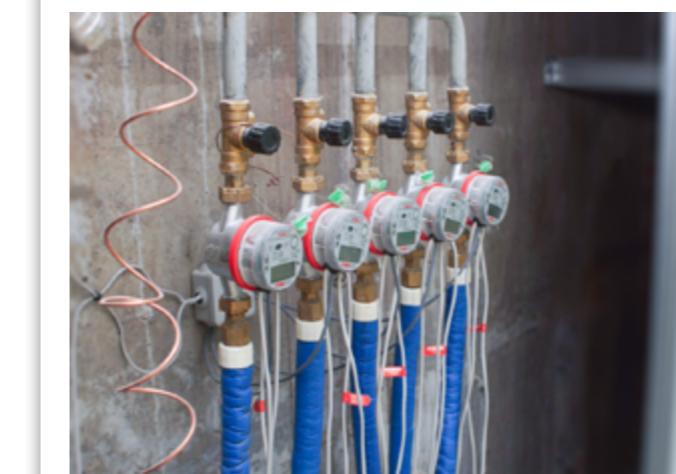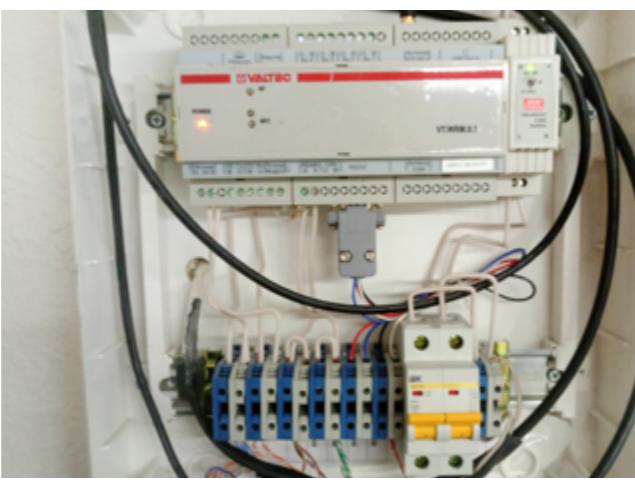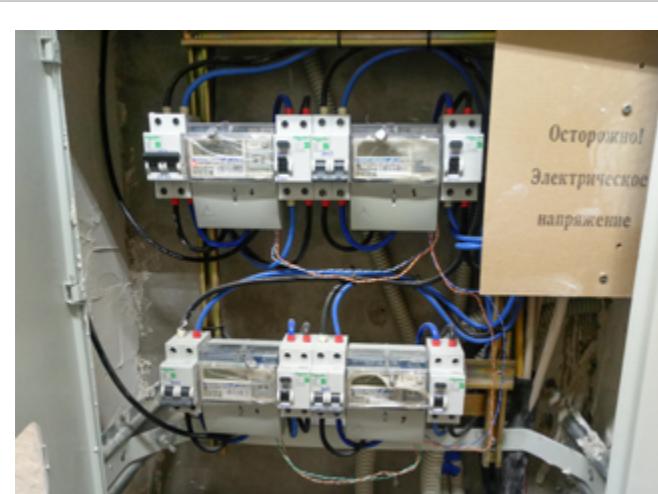

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

	Стоимость оборудования*, без ИПУ (индивидуальных приборов учета), руб. на 1 квартиру.	
Вид учета энергоресурса	Проводная система	Беспроводная система
XBC	720	1 320
ГВС	720	1 320
Тепловая энергия. Стоимость каналаобразующего оборудования посчитана исходя из 160 приборов на линии в случае с проводной системой.	240	660
Электрическая энергия:		
1. однотарифная система;	720	660
2. многотарифная система	240	840
Газ (счетчик газа с импульсным выходом)	720	2 640
Итого в среднем на 1 квартиру (руб)	2 640	6 600

Дополнительно:

• ПО (програмное обеспечение)

Аренда облачного сервера	Покупка (сервер заказчика)
Арендная плата за считывание, хранение данных - 10 руб. в месяц с прибора учета. ПО АРМ клиента предоставляется бесплатно. Хранение данных происходит в ЦОД, с технической поддержкой 24/7	Разово продается из расчета 100 руб. за прибор учета (умножаем на общее количество приборов и получается итоговая сумма).

При комплектации объекта приборами учета и системой диспетчеризации VALTEC программное обеспечение поставляется БЕСПЛАТНО.

• СМР (строительство-монтажные работы)

Наименование работ	Стоимость (руб.)
Монтаж и подключение Концентратора (блока автоматизации)	4000
Монтаж и подключение счетчика импульсов-регистратора (2-х, 4-х канальный)	700
Монтаж и подключение счетчика импульсов-регистратора (10-ти канальный)	1500
Монтаж и подключение счетчика импульсов-регистратора (16-ти канальный)	2000
Монтаж или замена квартирного счетчика тепла с подключением в систему	1000
Монтаж или замена квартирного счетчика воды с подключением в систему	500
Монтаж или замена квартирного счетчика электрической энергии с подключением в систему	1000
Монтаж блока коммутации	120
Протяжка информационного кабеля	70

• ПНР (пуско-наладочные работы)

Наименование работ	Стоимость (руб.)
Пуско-наладочные работы (один прибор учета)	150
Обучение сотрудников УК по работе с ПО, и оборудованием.	Бесплатно
Проектирование системы диспетчеризации (АСУПР)	Бесплатно

* Концентраторы и счетчики импульсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ VALTEC

VALTEC предлагает услуги по подбору необходимого количества компонентов системы сбора данных. В течение 2÷3 рабочих дней наши специалисты подготовят оптимальное техническое решение для реализации системы диспетчеризации на объекте, составят подробную спецификацию и предоставят принципиальные схемы подключения оборудования. Для выполнения качественного проекта АСКУЭР необходима следующая информация об объекте:

- конструкторские чертежи;
- проекты на инженерные системы, которые необходимо оборудовать АСКУЭР+;
- общие сведения о приборах учета, в том числе об общедомовых (марка, тип интерфейса связи);
- информация об имеющемся серверном оборудовании или о предпочтении его исполнения.

В случае построения беспроводной системы диспетчеризации наши специалисты смогут сделать качественное обследование здания на предмет прохождения радиосигнала через ограждающие конструкции и определить оптимальные места для расположения оборудования.



Никакая часть этого издания не может быть воспроизведена, скопирована, сохранена на электронном носителе, размножена или передана в любой форме и любыми средствами, в том числе электронными, механическими или фотокопированием, без письменного разрешения автора/ правообладателя. Любое нарушение прав автора/ правообладателя влечёт граждансскую и уголовную ответственность на основе российского и международного законодательства.

Типография ООО «Тисо».

Договор №1-210317 от 21.03.2017г.

Юридический адрес типографии:

127473, г. Москва, 1-й Волконский переулок, д. 11, стр. 2, эт. 1, пом. 1, комн. 9

Тираж: 5000 экз. Количество страниц: 32

Подписано к печати: 11.04.2019

Автор: Жигалов Д.В.

© Правообладатель: ООО «Веста Регионы»

142104, Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 30, корп. 1

Все авторские права защищены.



www.valtec.ru