


ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
С ЛАТУННЫМ ЗОЛОТНИКОМ

модели
VT.151



декларация о соответствии

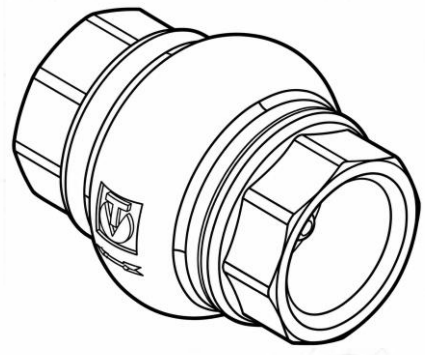

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. клапан в сборе – 1 шт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обратный клапан предназначен для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах и емкостях систем отопления, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения (в том числе хозяйственно-питьевого), а также на иных трубопроводах, транспортирующих жидкости не агрессивные к материалам клапана.

 Эксплуатация не по назначению не допускается.

3. АРТИКУЛЫ И МОДИФИКАЦИИ

АРТИКУЛ	DN	ТИП ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ
VT.151.N.04	DN15	муфта - муфта (ВР ½" – ВР ½")
VT.151.N.05	DN20	муфта - муфта (ВР ¾" – ВР ¾")
VT.151.N.06	DN25	муфта - муфта (ВР 1" – ВР 1")
VT.151.N.07	DN32	муфта - муфта (ВР 1¼" – ВР 1¼")
VT.151.N.08	DN40	муфта - муфта (ВР 1½" – НР 1½")
VT.151.N.09	DN50	муфта - муфта (ВР 2" – НР 2")

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ (МАРКА)
1,2	корпус	латунь CW617N ^[1]
3	обойма	латунь CW614N ^[1]
4	пружина	нержавеющая сталь AISI304
5	шток с золотником	латунь CW617N ^[1]
6	прокладка	каучук этилен-пропилен-диеновый (EPDM)

[1] с никелевым покрытием

6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАТА УСТАНОВКИ	ГДЕ УСТАНОВЛЕНО	ДАТА СНЯТИЯ	НАРАБОТКА	ПРИЧИНА СНЯТИЯ	ПОДПИСЬ ЛИЦА ПРОВОДИВШЕГО УСТАНОВКУ/СНЯТИЕ


таблица заполняется в процессе эксплуатации изделия

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ, ЕД.ИЗМ	ЗНАЧЕНИЕ	
1	номинальные диаметры	DN15-25	DN32-50
2	номинальное давление	PN40	PN16
3	минимальный перепад давлений открытия клапана, бар	0,025	
4	интервал температур рабочей среды, °C	-20...130	
5	максимальное рабочее давление P _р (-20°C ÷ +110°C); бар	40	16
6	максимальное рабочее давление P _р (+110°C ÷ +130°C); бар	6	
7	минимальный перепад давления закрытия клапана, бар	0 (закрывается пружиной)	
8	класс герметичности затвора по гост 9544-2015	A	
9	диапазон температур окружающей среды, °C	-20...50	
10	диапазон относительной влажности окружающей среды, %	0...80	
11	направление потока рабочей среды	указано на корпусе	
12	назначенный срок службы, лет	15	

гидравлические характеристики указаны в руководстве по эксплуатации

5. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

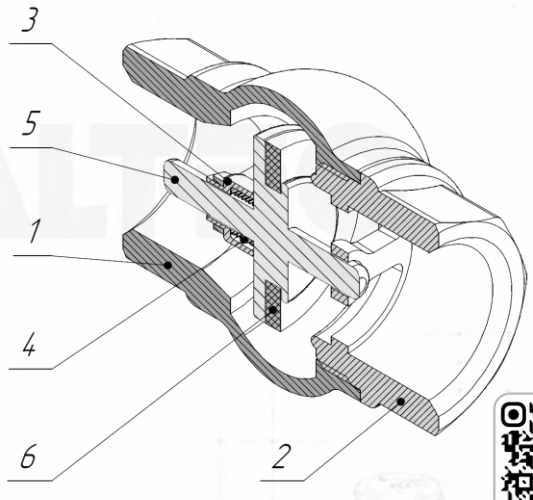






Инструкция по проектированию,
монтажу и эксплуатации

7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ/РАЗМЕРЫ

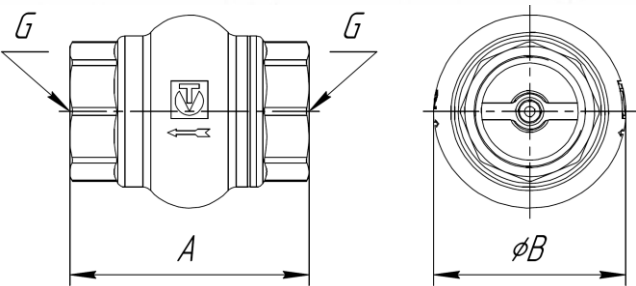

Артикул	DN	дюймы	размеры, мм		Масса, г
		G	A	B	
VT.151.N.04	15	½"	46	37	124
VT.151.N.05	20	¾"	57	46	179
VT.151.N.06	25	1"	62	53	277
VT.151.N.07	32	1 ¼"	69	64	423
VT.151.N.08	40	1 ½"	77	73	580
VT.151.N.09	50	2"	85	87	842

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 10 ЛЕТ

8. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящего паспорта, нормативной документации и заявленным эксплуатационным характеристикам при соблюдении требований по транспортированию, хранению, проектированию, монтажу, испытаниям и эксплуатации продукции.

Гарантия распространяется на дефекты, возникшие вследствие производственных дефектов материалов либо нарушений технологического процесса изготовления продукции.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, возникшие вследствие:

- нарушения требований по транспортированию, хранению, проектированию, монтажу, испытаниям или эксплуатации продукции;
- использования продукции не по назначению либо за пределами установленных эксплуатационных параметров;
- применения несовместимых соединительных деталей, инструмента или комплектующих;
- механических повреждений, возникших при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах, монтаже или эксплуатации;
- воздействия химически агрессивных веществ, не предусмотренных областью применения продукции;
- воздействия пожара, затопления, стихийных бедствий и иных обстоятельств непреодолимой силы;
- повреждений, возникших вследствие действий третьих лиц или иных причин, не связанных с производственными дефектами продукции.

Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию, материалы и технологию изготовления продукции, направленные на улучшение ее качества и эксплуатационных характеристик, без предварительного уведомления потребителей, при условии сохранения заявленных технических и эксплуатационных характеристик продукции.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Обратные клапаны должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении или под навесом при температурах окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и влажности до 80 %. Не допускается попадание влаги на упаковку. (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несут существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов.)

Транспортировка обратных клапанов должна осуществляться в соответствии с условиями, приведенными в данном разделе.

Изделия подлежат консервации в условиях, соответствующих данному разделу. Перед консервацией обратный клапан должен быть полностью освобожден от остатков рабочей среды, промыт при необходимости и тщательно просушен. Внутренние полости корпуса, проходное отверстие и другие доступные поверхности должны быть сухими, без следов влаги и загрязнений.

После просушки внутренние полости обратного клапана должны быть защищены от попадания пыли, влаги и других загрязнений. При необходимости отверстия обратного клапана следует закрыть защитными заглушками или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения и атмосферной влаги.

ДАТА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	СРОК ДЕЙСТВИЯ, ГОДЫ	ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ

таблица заполняется в процессе хранения и консервации изделия

10. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных металлов, вредных и опасных веществ и компонентов и подлежит утилизации в соответствии с требованиями действующего законодательства и местных нормативных документов в области обращения с отходами.

ДАТА	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	ПРИМЕЧАНИЕ

таблица заполняется при утилизации изделия

дата производства/номер партии
указан на корпусе изделия



Настоящая документация размещена на сайте для предварительного ознакомления с назначением, техническими характеристиками изделия и гарантийными условиями. Соответствие изделия требованиям технических регламентов подтверждено декларацией о соответствии (Сведения о декларации и сроке ее действия доступны по QR-коду, приведенному в настоящем паспорте. На каждую производственную партию продукции изготовителем оформляется паспорт, содержащий сведения, позволяющие идентифицировать соответствующую партию, дату изготовления, отметку контролера, сведения об изготовителе, информацию о подтверждении соответствия продукции установленным требованиям и гарантийные обязательства изготовителя. Паспорт оформляется на производственную партию и не входит в комплект поставки каждого отдельного изделия. При необходимости копия паспорта на соответствующую партию предоставляется службой технической поддержки по запросу покупателя с указанием номера партии, нанесенного на корпус изделия.

12. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

По вопросам качества продукции обращайтесь по тел. 8 800 100-0373 или по адресу **valtec.ru**
Изготовитель: TAIZHOU JIAHENG VALVES CO., LTD Huxin Village, Chumen Town, Yuhuan County, Китай
Сделано в Китае

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "СТРОЙБАЗА №11" 192019, РОССИЯ,
г. Санкт-Петербург, муниципальный округ НЕВСКАЯ ЗАСТАВА
вх. тер. г., ул. МЕЛЬНИЧНАЯ, д. 18, ЛИТЕРА А, помещ. 7-Н часть помещ. 12